


端子台配列

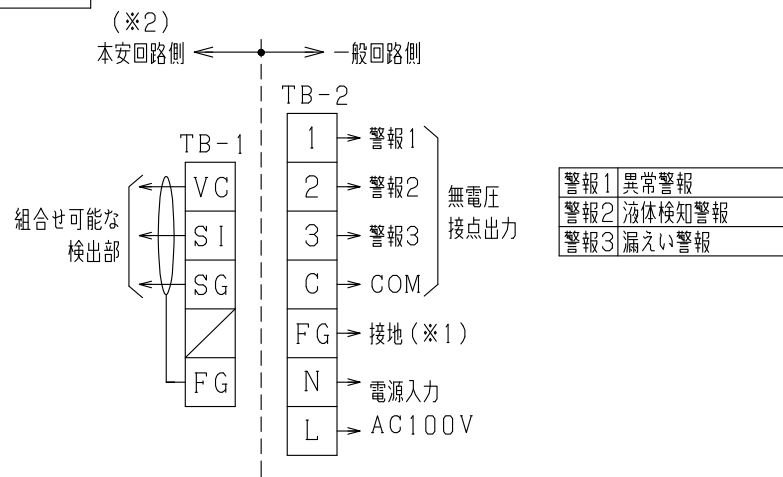

※1.D種接地工事(接地抵抗100Ω以下)を行ってください。  
 ※2.本安回路につき、他の配線とは分離してください。

仕様

電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	5VA以下
警報用無電圧接点定格	AC110V DC30V 5A 100VA以内 a接点(抵抗負荷時)
使用温度範囲	-20℃ ~ +40℃(凍結・結露なきこと)
設置場所	非危険場所
防爆構造	本質安全防爆 ia2G5
合格番号	第T68803号
型式	DU1SA
組合せ可能な検出部型式	ODS-DVS、ODS-DDS ODS-MWS

4	一般回路側 端子台	_____
3	本安回路側 端子台	_____
2	点検窓	透明塩ビ
1	本体	SPHC 日塗IDN-85
No.	DESCRIPTION	MATERIAL

■一般的に電気・電子・機械部品などについては、経年変化や設置環境などによって精度・機能の低下や機器の劣化などが発生いたします。本製品を、未永く安全に安心してご使用いただくためにも、メーカーによる保守点検(定期点検保守契約)を実施してください。

■本製品はガソリン・軽油・灯油・A重油を対象としております。前記以外の他の液種へのご使用につきましては、最寄りの当社支店・営業所へお問い合わせください。  
 なお、前記以外の他の液種へご使用の場合、本製品は保証の対象外となりますのであらかじめご了承ください。

■本製品の故障の発生を考慮して、事故や損害などに対する冗長設計などの安全設計ならびに安全対策をお願いいたします。

■本製品の保証期間は納入から1年間とし、保証期間内に本製品に不具合(作動不良、漏えいや入水の発生を検知し得なかった場合など)が生じた場合は、当社は無償で本製品の修理または交換を行います。但し、不具合の発生が当社の責めによらない場合はこの限りではありません。  
 なお、上記の製品保証以外については、当社の責任の有無にかかわらず、いかなる場合においても下記(1)(2)(3)に起因または関連する直接損害、間接損害、特別損害、拡大損害、逸失利益、その他一切の損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

(1)本製品の使用や不具合  
 (2)本製品と当社または他社の製品(ソフトウェアを含む)などを接続、連携や併用など行った際の使用や不具合  
 (3)上記の使用や不具合により漏えいや入水を検知し得なかった場合

ここでいう「製品(ソフトウェアを含む)などを接続、連携や併用など」とは、下記①②などのあらゆる接続、連携や併用などを意味するものとします。

①本製品と当社の製品(ソフトウェアを含む)やサービス(役務その他)などの接続、連携や併用など  
 ②本製品と他社の製品(ソフトウェアを含む)やサービス(役務その他)などの接続、連携や併用など

注意

名称 TITLE	油漏えい検知システム 油太郎 II 簡易型警報装置	
型式 TYPE	ODS-C II S	
図面番号 DWG.No.	ODS-1036A-1	K